



Widok z góry wpustu ulicznego

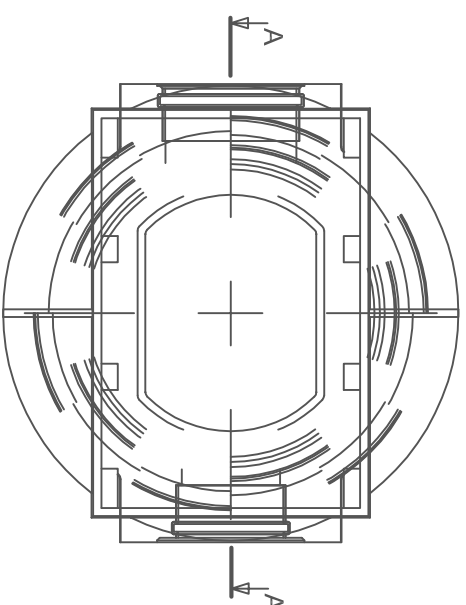

A-A

Nr wpustu	L	DN	Sposób włączeni	Prawe/ Lewe
Wp1	2,0	DN160	KD2	P
Wp2	1,0	DN160	Tr-3	P
Wp3	1,5	DN160	KD4	P

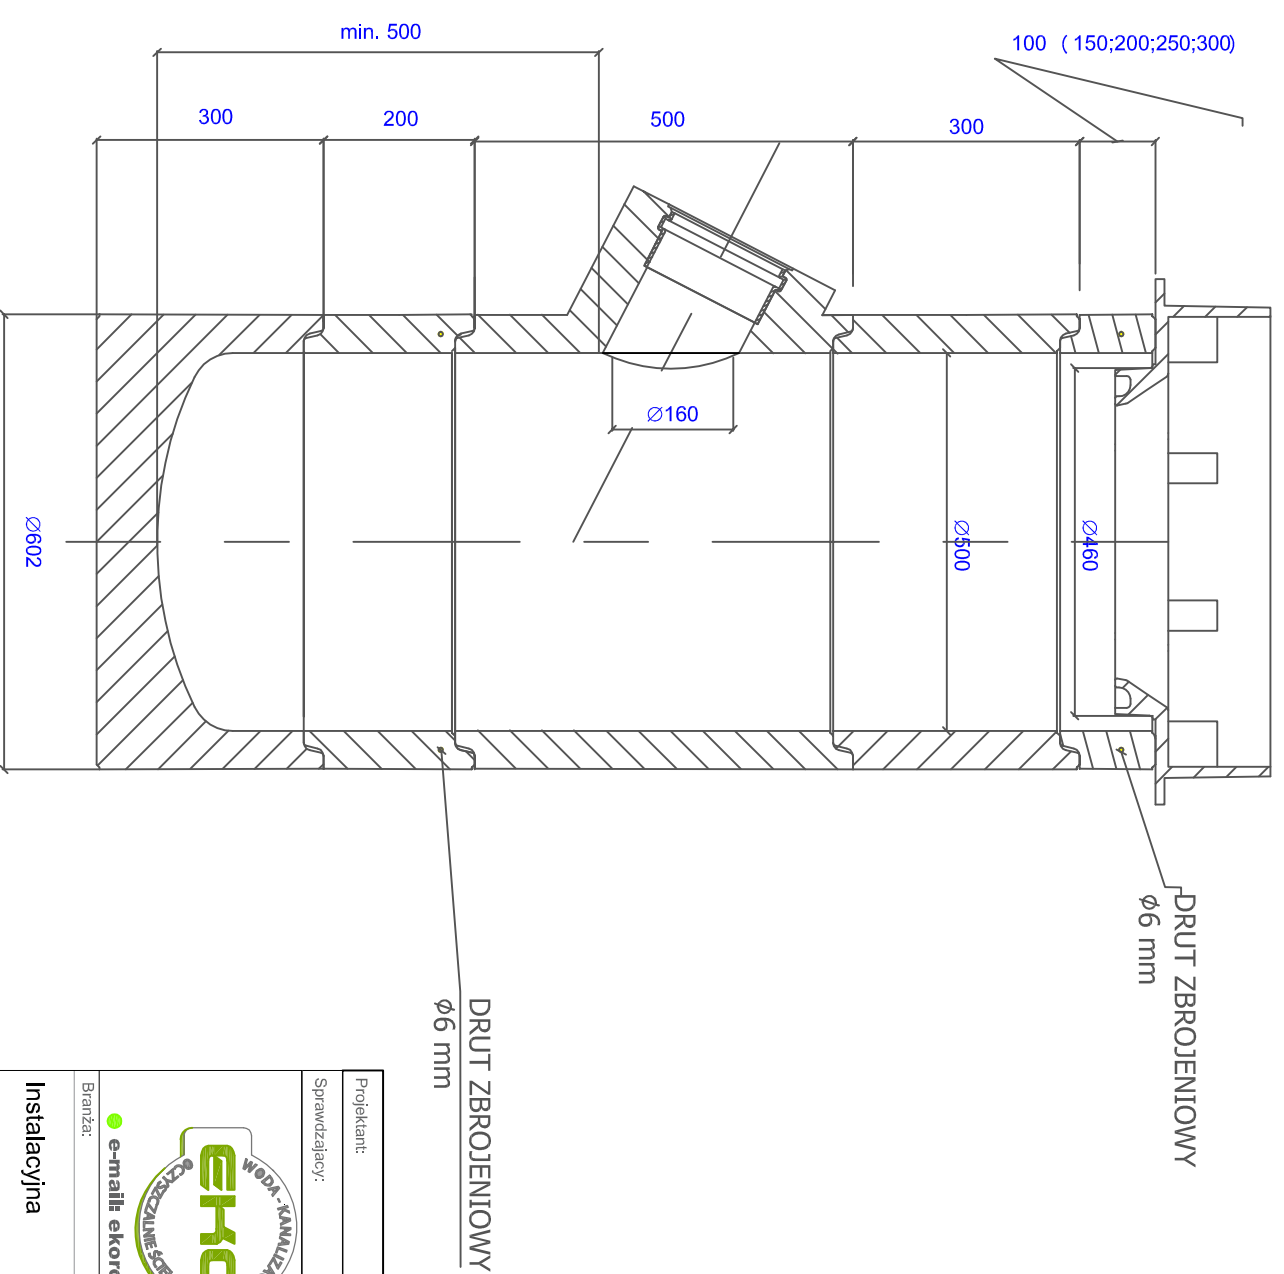

DRUT ZBROJENIOWY
Ø6 mm

Projektant:	mgr inż. Rodyk Świerczak	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOS/10	Podpis:	
 <p>BIURO PROJEKTOWE EKO-KANALIZACJA ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032</p>		Inwestor: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz Lokalizacja inwestycji: obr. 0002 Karpacz, dz. nr 280/1, 392,		Data: 3.2018 Stadium: PB	
Branża:	Temat: "Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika"				Podziałka:
Instalacyjna	Typul rysunku:				Nr rysunku:
Kanalizacja deszczowa	Wpust uliczny DN500				5.0