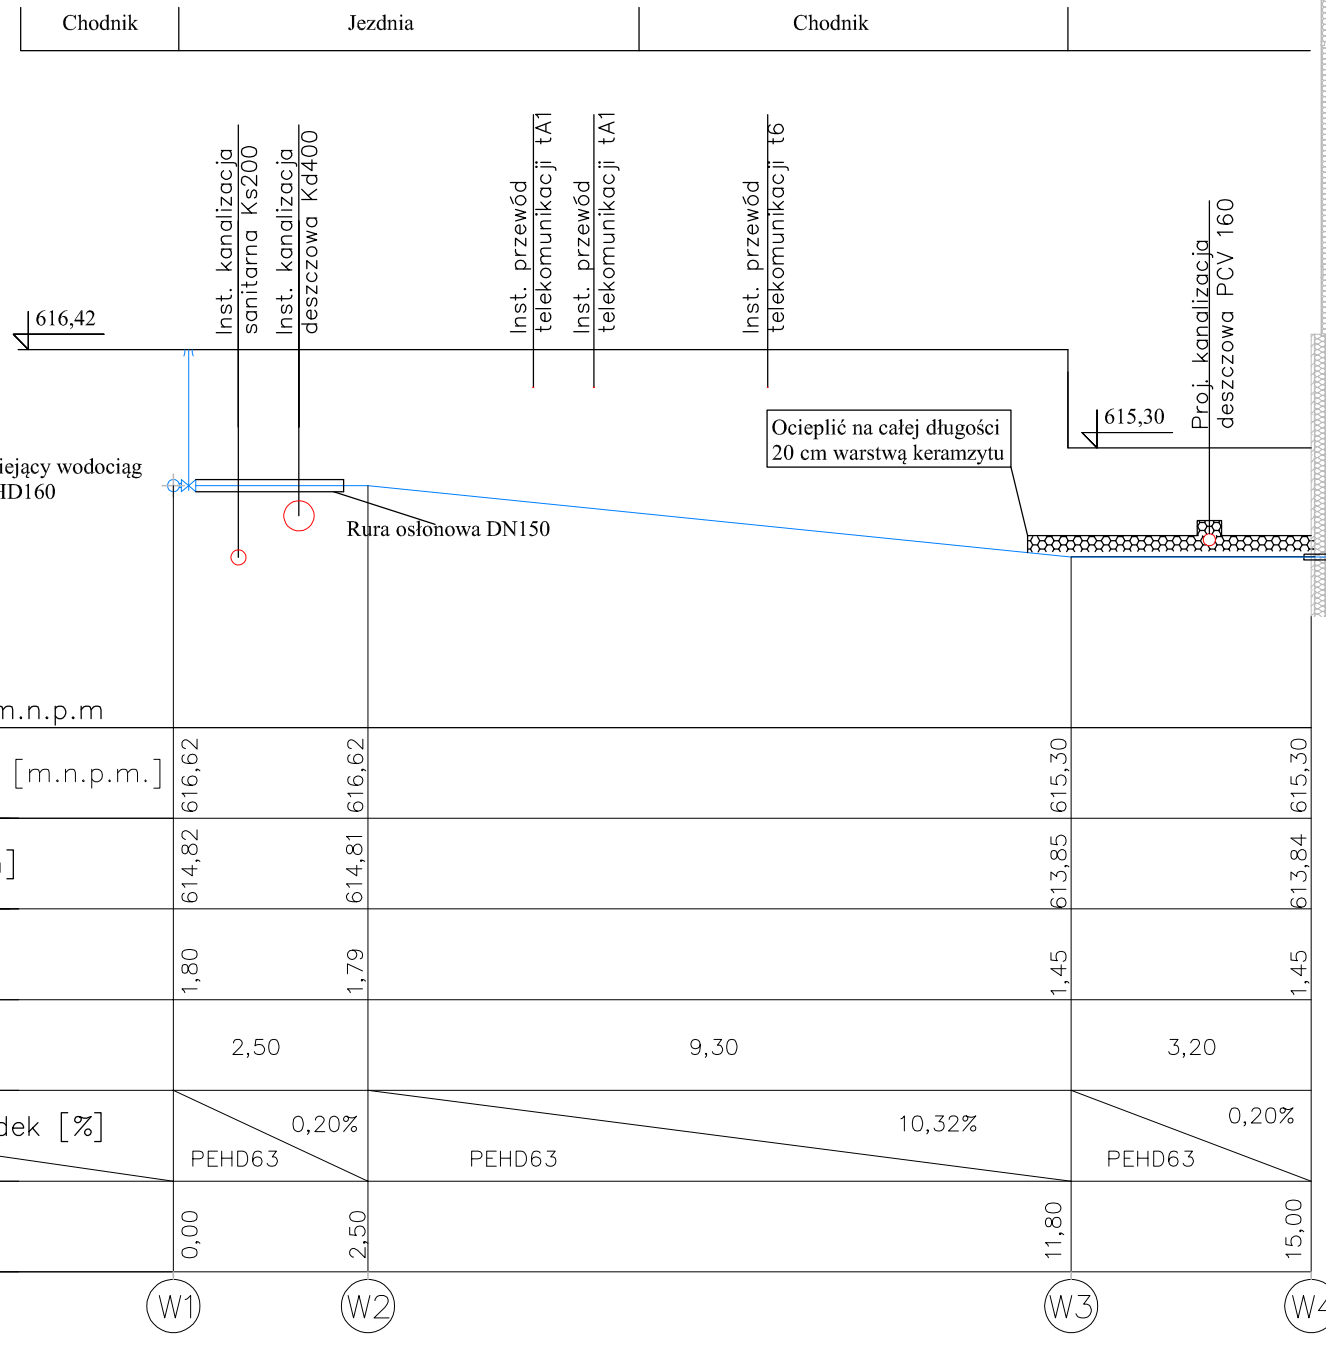

Poziom porównawczy: 615,42 m.n.p.m

Rzędna terenu projektowanego [m.n.p.m.]	616,62	616,62	615,30	615,30
Rzędna osi rurociągu [m.n.p.m]	614,82	614,81	613,85	613,84
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,80	1,79	1,45	1,45
Długość trasy [m]	2,50		9,30	3,20
Spadek [%] / Średnica, materiał	0,20% PEHD63		10,32% PEHD63	0,20% PEHD63
Odległości [m]	0,00	2,50	11,80	15,00
	W1	W2	W3	W4

Rzut kotłowni

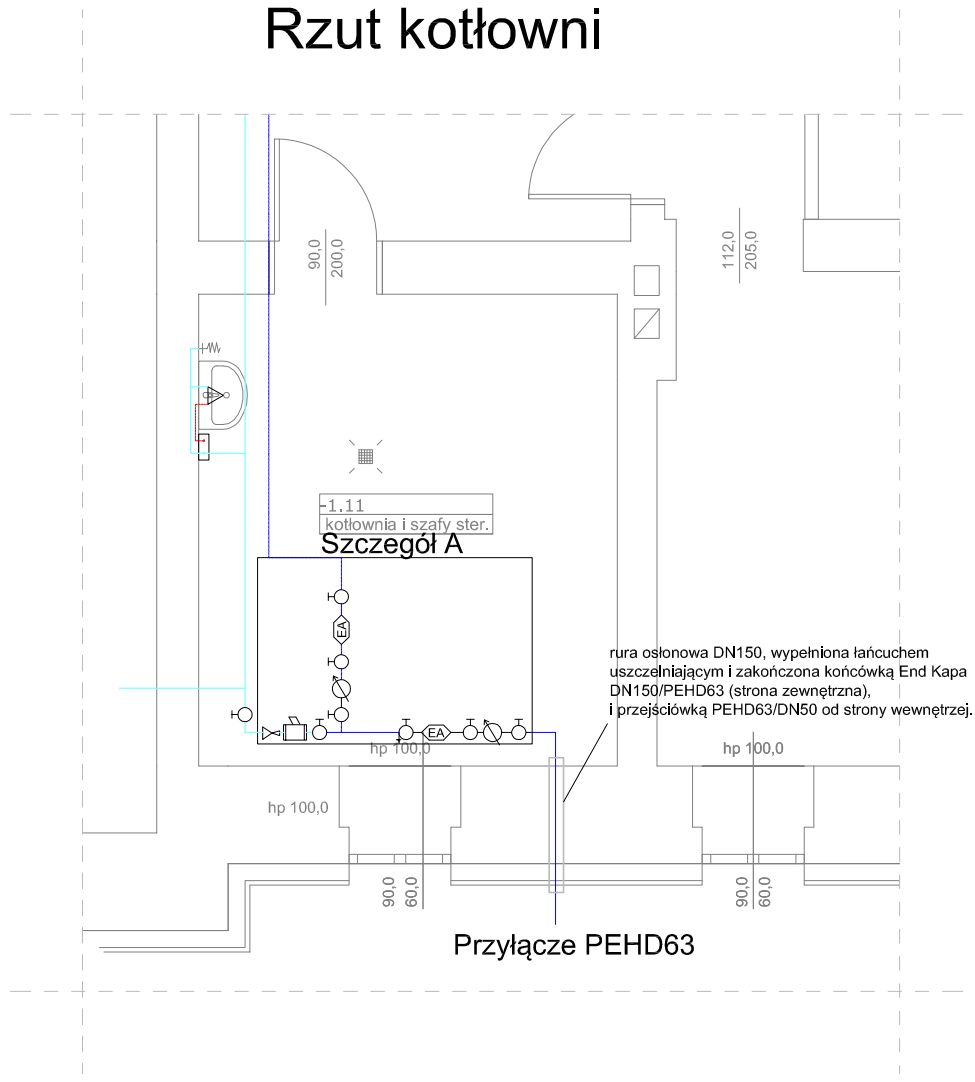

Szczegół A

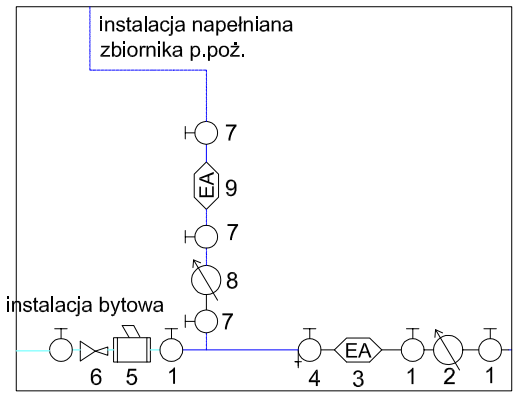

1- zawór odcinający DN50
2- wodomierz wielostrumieniowy WS6,0
3. zawór antyskażeniowy EA DN50
4. zawór odcinający umożliwiający odwodnienie DN50
5. filtr siatkowy DN50 do wody
6. reduktor ciśnienia DN50
7. zawór odcinający DN25
8. wodomierz jednostrumieniowy DN20
9. zawór antyskażeniowy EA DN25

Jednostka projektowa:

ANOVAL projekt nadzór kontrakt
tel: 79 918 95 25
fax: 48 7575 101 92
ul. Jeleniogórska 4
58-533 Mysłakowice
NIP: 928 123 59 97
anoval@anoval.pl
www.anoval.pl

Temat:	ROZBUDOWA I ROZBUDOWA- REWITALIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU				
Adres:	ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz dz. nr: 202/8, 203/10, 245/4, Obręb 0004 Karpacz				
Część opracowania:	INSTALACJE SANITARNE -zewnętrzne				
Nazwa rysunku:	Profil przyłącza wodociągowego				
Branża:		Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
INSTALACJE SANITARNE	Projekant:	mgr inż. Roman Ladziński	332/DOŚ/13	instalacyjno-inżynieryjna	
	Asystent:	mgr inż. Paweł Kokoszka		instalacyjno-inżynieryjna	
	Asystent:			instalacyjno-inżynieryjna	
	Sprawdzający:	mgr inż. Jacek Krystek	7/98/JG	instalacyjno-inżynieryjna	
Stadium:		Index:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY			1:100	02.09.2016	IS.Z-02