


POŁĄCZENIA

PULPIT	-	CPU-7	kabel	1
X-11	-	PPIU	kabel	2
X-12	-	IN16P	kabel	2
X-13	-	PL-01	kabel	2
XY-1	-	CX88	kabel	2
XY-2	-	CX88	kabel	2
XY-3	-	CX88	kabel	2
MODEM	-	CPU-7	kabel	2

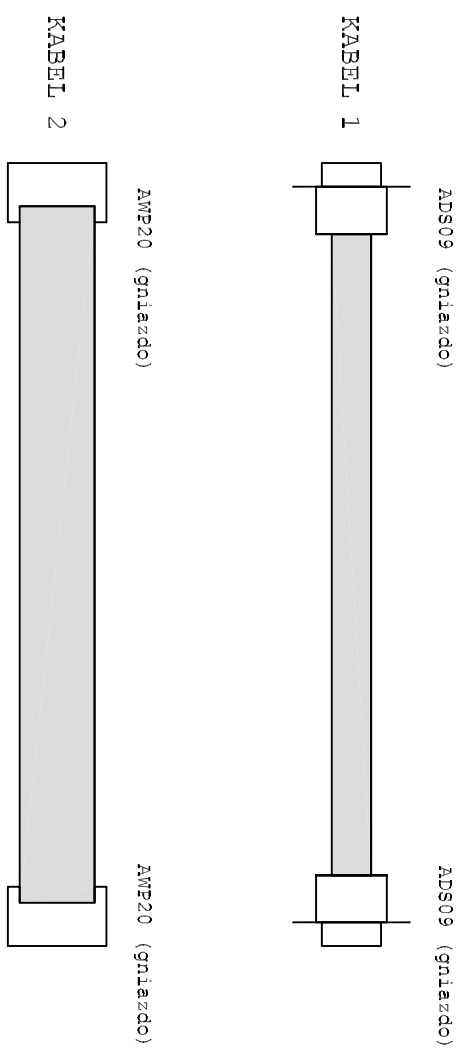

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ			
Obiekt		STACJA UZDATNIANIA WODY W KARPACZU	
Specjalność		ELEKTRYCZNA I AKP	
Nazwa rysunku	STEROWNIK JS 537		Faza P/B/P/W
Skala	ROZKŁAD PODZESPÓŁÓW I POŁĄCZENIA		Nr rysunku 0701EQ204
Data	Projektant	mgr inż. T. Borowik	Arkusze
2007.06		6/83 WBPB	Nr projektu KE01-07