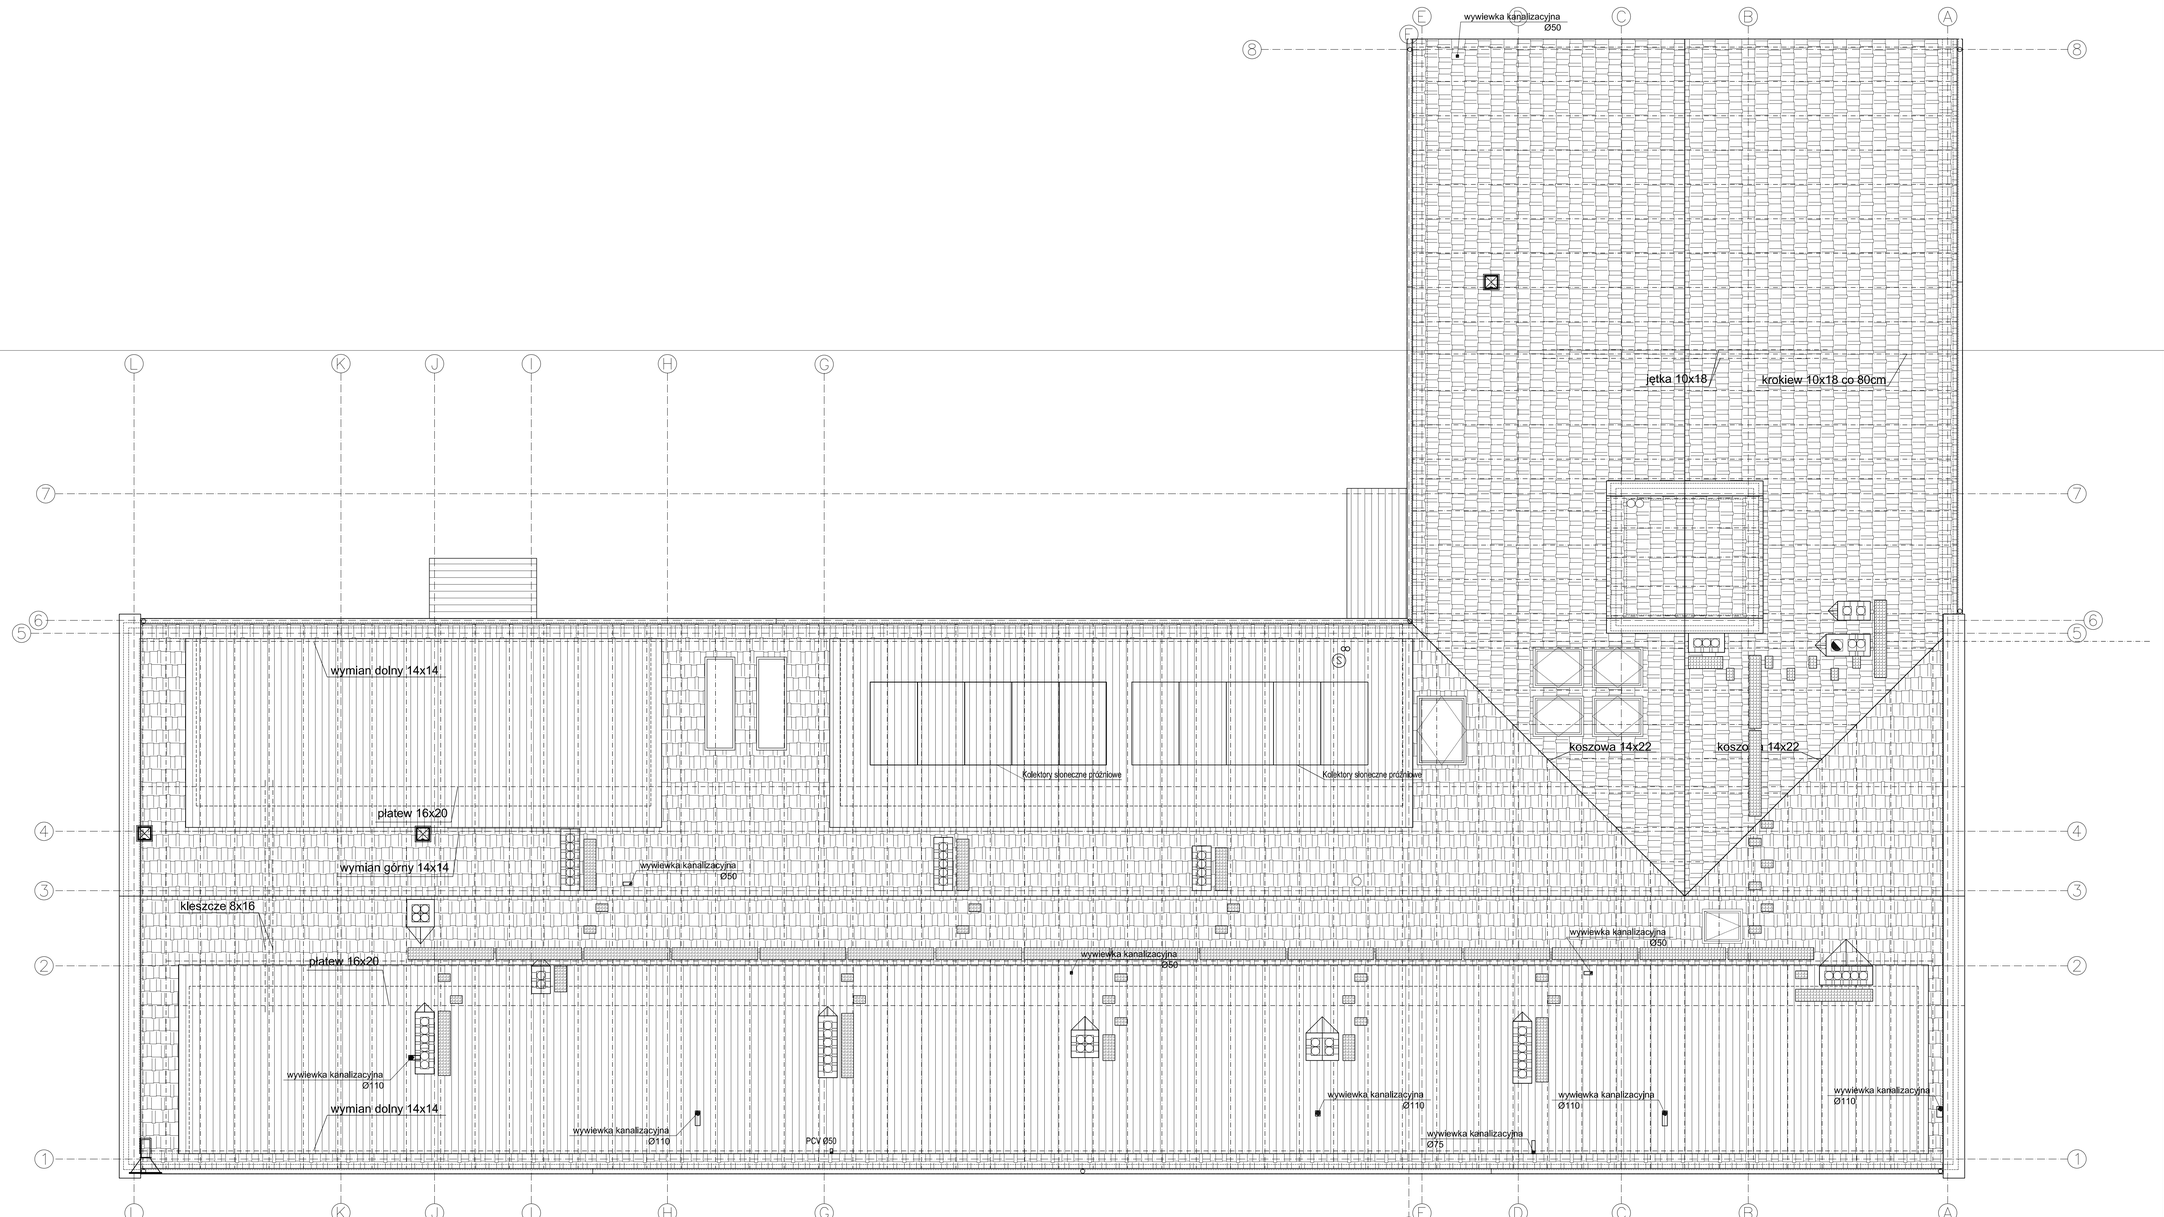

LEGENDA:

- Zasilanie instalacji c.o. - posadzka
- Powrót instalacji c.o. - posadzka
- Zasilanie instalacji c.o. - sufit podwieszany
- Powrót instalacji c.o. - sufit podwieszany
- Zasilanie instalacji c.o. - sufit podwieszany
- Powrót instalacji solarnej - sufit podwieszany
- Przewody do nawilżania pomieszczeń
- Opis planu instalacji ciepła technologicznego
- Opis planu instalacji solarnej
- Grzejnik elektryczny
- Rura Wavi Le HDPE 50x4,6 SDR11 PN16 L=6m (przejście przez przegrodę w ścianie murowanej z cegły)
- -2.16 +22.15 Rzędna: 417.69 (projekt: istniejący teren zagłębienie gruntu)
- Średnica zewnętrzna rury rury nawiewnej projekt nawiew
- Średnica zewnętrzna rury wywiewnej projekt nawiew
- +2.64 Rzędna spodu przewodu wzgl. poziomu posadzki

archimedia
Pracownia: ul. Wolbarytów 4, 00-262 Poznań
tel. (48-61) 867 17 75, e-mail: archimedia@archimedia.com.pl

Numer umowy:	Branża: [INSTALACJE SANIT.]	Stadium dokumentacji:	WYKONAWCZY

Inwestor:
GMINA KARPACZ
UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54
58-540 KARPACZ

Nazwa inwestycji: BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA ETAP I, PODETAP A

Adres inwestycji: UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A, 58-540 KARPACZ
DZIAŁKA NR EWID.: 29/43, 29/47, 29/48, 29/43, 29/44, 29/51/4, 283 OBRĘB KARPACZ 4

Projektanci:
mgr inż. Artur Sikop
inż. Jakub Fluta
upr.WKP/0154/PROJ/09
upr.WKP/0257/PWOS/09

Sprawdził: mgr inż. Sebastian Tomkowiak — upr.WKP/0257/PWOS/09

Treść rysunku: RZUT DACHU. KOLEKTORY SŁONECZNE.

Data rozpoczęcia projektu:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja: inż. Jakub Fluta	06.-2013	CD/06	1:50

UWAGA! PROJEKT INSTALACJI SANIT., ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie rysunków z pominięciem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione